



PACシール消防用



PACシール床用及び、底蓋、受け金具



- 荷 姿
1 kg×10個 PACシール消防用
PACシール床用
- 床用キット品
83φ用、108φ用
133φ用、158φ用
- 底蓋、受け金具
58φ用、83φ用
108φ用、133φ用、158φ用

国土交通大臣認定 【ケーブル貫通部防火措置工法】

PACシール

床、丸穴専用〈硬化タイプ〉

消防安全センター評定

PACシール消防用

壁、丸穴専用〈硬化タイプ〉

消防安全センター評定


PACシール消防用使用工法



壁・PACシール充てん工法 (消防安全センター評定取得工法)

国土交通大臣認定番号 PS060WL-0363
消防安全センター評定 KK19-152号


1. 貫通する壁の構造／ALCパネル又は鉄筋コンクリート 厚さ100mm以上
2. 開口部の面積及び形状／円形 $\phi 210\text{mm}$ 以下
面積 0.035m^2 以下
3. 占積率／33.4%以下
4. 合成樹脂製可とう電線管の布設可
(外形 $\phi 45.5\text{mm}$ 以下)
5. 充てん材はPACシール消防用を使用

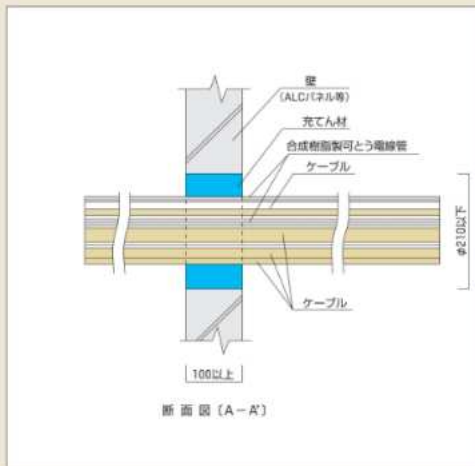

壁・PACシール充てん工法 (被覆材付銅管貫通工法)

国土交通大臣認定番号 PS060WL-0393
消防安全センター評定 申請中

1. 貫通する壁の構造／ALCパネル又は鉄筋コンクリート 厚さ100mm以上
2. 開口部の面積及び形状／円形 $\phi 210\text{mm}$ 以下
面積 0.0347m^2 以下
3. 占積率／30.2%以下
4. 合成樹脂製可とう電線管の布設可
(外形 $\phi 45.5\text{mm}$ 以下)
5. 被覆材付銅管 (冷媒管) の布設可
6. 充てん材はPACシール消防用を使用

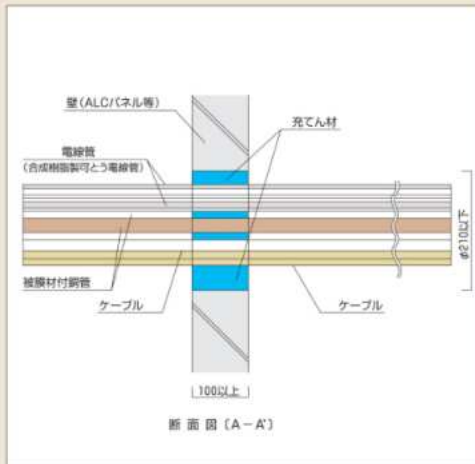

国土交通大臣認定


PACシール床用使用工法



床・PACシール充てん工法

国土交通大臣認定番号 PS060FL-0113

1. 貫通する床の構造／鉄筋コンクリート 厚さ100mm以上 (中空床を除く)
2. 開口部の面積及び形状／円形 $\phi 158\text{mm}$ 以下
面積 0.0196m^2 以下
3. 占積率／19.7%以下
4. 施行には受け金具、底蓋を使用
5. 充てん材はPACシール床用を使用

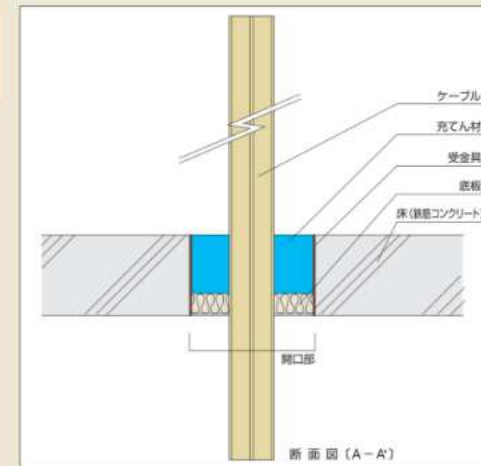

PS060FL-0113工法 施工例